

Bedienungsanleitung

1-Kanal Verstärker

OV580900, OV580905, OV580907, OV580980
OV584900, OV584901, OV584905, OV584980

Sicherheitshinweise

Der Einsatz von Infrarot-Verstärkern OV58... ist nicht zulässig für Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist.

Der Betreiber des übergeordneten Systems, z.B. einer Maschinenanlage, ist für die Einhaltung der nationalen und internationalen Sicherheits- und Unfallverhaltensvorschriften verantwortlich.

• Einleitung

Verstärker werden als Bestandteil eines übergeordneten Gesamtsystems zur Erfassung von Objekten eingesetzt. Sie können nur mit einem Sender OS... und einem Empfänger OE... betrieben werden.


• Arbeitsweise

Die Geräte der Serie OV58... sind 1-Kanal-Verstärker mit manueller Verstärkungseinstellung. Durch ein Potentiometer wird die Empfindlichkeit je nach Reichweite und Verschmutzungsgrad eingestellt. Der Verstärker arbeitet mit moduliertem Infrarotlicht, wodurch eine hohe Sicherheit gegen Fremdlicht erreicht wird. Die Schaltung ist so ausgelegt, daß nur Signale richtiger Frequenz und Phasenlage erkannt werden. Dadurch ist eine Beeinflussung durch andere Lichtschranken nahezu ausgeschlossen.

• Montage

Die Verstärker sind für eine schnelle Montage und Demontage konzipiert und besitzen daher einen Steckanschluß. Um eine sichere Funktion zu garantieren und eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, immer einen Stecksockel benutzen.

• Anschlußschema

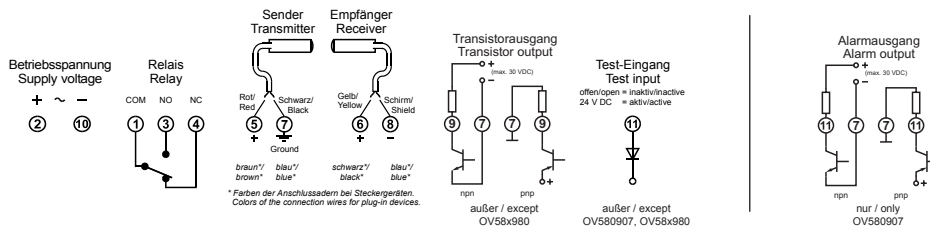

• Betriebsspannung

Die Betriebsspannungsangabe ist in den letzten zwei oder drei Nummern der Gerätebezeichnung enthalten (siehe rückseitiges Typenschild).

• Funktionen

Die Funktionen sind mit dem DIP-Schalter auf der Geräterückseite einzustellen (außer OV580980, OV584980).

– Grundleistung

Die Grundleistung des Lichtschrankenverstärkers läßt sich unempfindlicher schalten.
100 %: Der Verstärker hat seine maximale Empfindlichkeit (maximale Reichweite).
20 %: Der Verstärker hat 20 % der maximalen Empfindlichkeit zur Verfügung.

– Schalfunktion

Die Schalfunktion beschreibt das Verhalten des Schaltausganges beim Unterbrechen des Infrarotstrahls. Bei Dunkelschaltung erfolgt bei unterbrochener Lichtstrecke ein Ausgangssignal. In Hellschaltung erfolgt bei freier Lichtstrecke ein Ausgangssignal.

– Sendefrequenz

Bei der Montage mehrerer Sensoren dicht nebeneinander, ist ein Betrieb der Verstärker bei verschiedenen Sendefrequenzen noch möglich. Jeder Verstärker wertet nur das Signal mit der eigenen Sendefrequenz aus.

• DIP-Schaltereinstellung



1	2	3	4
Grundleistung		Schalfunktion	
20 %	ON	dunkel	ON
100 %	OFF	hell	OFF
Sendefrequenz			
		3,5 kHz	ON ON
		3,8 kHz	ON OFF
		4,0 kHz	OFF ON
		4,4 kHz	OFF OFF

Werkseinstellung grau hinterlegt

Operating Instructions

1-channel amplifier

OV580900, OV580905, OV580907, OV580980
OV584900, OV584901, OV584905, OV584980

Safety instructions

The operation of infrared amplifier OV58... is not authorized for applications where the safety of a person depends on the function of the device.

The operator of the higher-level overall system, e.g. a machine installation, is responsible for complying with the national and international safety and accident prevention regulations which apply to the specific use.

• Introduction

Amplifiers are used as the components of a higher-level overall system for the detection of objects. They can only operate with one Transmitter OS... and one Receiver OE... .

• Principle of operation

The devices of the series OV58... are 1-channel amplifiers with manual gain settings. The sensitivity must be set with a potentiometer according to the mounting range and environmental influences. The amplifier works with modulated infrared light which provides high immunity to ambient light. The electronic circuit is designed to detect only those signals with the correct frequency and phase relation. This almost completely excludes interference from other light barriers.

• Installation

The device includes a plug for simple installation. As a safe operating procedure and to avoid damaging the device, use an 11-PIN socket.

• Wiring diagram

• Supply voltage

The supply voltage is the last two or three numbers of the part number. On the bottom of the amplifier is the type plate with the part number.

• Functions

The functions are selectable by DIP-switches on the bottom of the amplifier (except OV580980, OV584980).

– System power

The system power of the photo electric amplifier can be switched to less sensitive.
100 %: The amplifier has the maximum penetrating power (maximum range).
20 %: The amplifier has 20 % of the maximum penetrating power.

– Switching mode

The switching mode determines the output behavior upon interruption of the infrared beam. When the amplifier is set to dark mode, there is an output signal as long as the beam is broken. In light mode, there is an output signal when the beam is present.

– Transmit frequency

The transmit frequency means the modulation frequency at which the amplifier works. If more than one sensor head is mounted side by side, the amplifier must be set to different frequencies.

• DIP switch setting






1	2	3	4
System power		Switching mode	
20 %	ON	dark	ON
100 %	OFF	light	OFF
Transmit frequency			
		3,5 kHz	ON ON
		3,8 kHz	ON OFF
		4,0 kHz	OFF ON
		4,4 kHz	OFF OFF

Factory setting is marked in grey

• Anzeigen und Bedienelemente

- H1: Schaltzustandsanzeige
- H2: Empfindlichkeitsanzeige
- H3: Alarmanzeige
- H4: Betriebsanzeige
- P1: Einschaltverzögerung
- P2: Ausschaltverzögerung
- P3: Empfindlichkeitseinsteller



• Display contents and operating elements

- H1: Switching indicator
- H2: Sensitivity display
- H3: Alarm display
- H4: Power ON display
- P1: Switching on delay
- P2: Switching off delay
- P3: Gain setting

• Inbetriebnahme

Verstärker in den Sockel stecken und die Betriebsspannung einschalten. Die Betriebsanzeige H4 leuchtet grün. Die Informationen (unterbrochen oder frei, usw) werden ermittelt und die Ausgänge sowie die Anzeigen werden dementsprechend geschaltet. Die Anzeige H1 zeigt den Status vom Schaltausgang und H2 zeigt die Intensität an. Um eine ordnungsgemäße Funktion des Lichtschrankenverstärkers zu gewährleisten, muss die Empfindlichkeit manuell eingestellt werden. Hierzu wird das Potentiometer P3 vom Linksanschlag nach rechts gedreht, bis die Empfindlichkeitsanzeige H2 konstant leuchtet. Sollte das Potentiometer P3 weiter nach rechts gedreht werden, so wird die Empfindlichkeit verringert und die Verschmutzungsreserve vergrößert. Die Arbeitsweise der Schaltausgänge ist in der Tabelle Schaltlogik zu sehen. Nach erfolgter Einstellung ist H2 weiterhin ein Indikator für die ordnungsgemäße Funktion des Verstärkers. Sollten nach längerer Betriebszeit die Sensoren langsam verschmutzen, beginnt H2 zu flackern und erlischt bei weiterer Verschmutzung. Ist H2 für 2 Sekunden aus und H1 an, leuchtet die Alarmanzeige H3 und der Alarmausgang hat 0 V (nur OV580907). Um wieder einen optimalen Betrieb des Gerätes herzustellen, muss entweder die Empfindlichkeit erhöht oder die Verschmutzung beseitigt werden. Mit den Potentiometer P1 und P2 (nur OV58x905, OV580907) kann die Ein- und Ausschaltverzögerung zwischen 0...15 s eingestellt werden.

i Wenn die Empfindlichkeitsanzeige H2 nicht leuchtet, ist die Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger unterbrochen (Verschmutzt oder falsch justiert) oder der Abstand zwischen den Sensoren ist zu groß.

• Operating procedure


Put the amplifier into the socket and switch on the power supply. The power on indicator H4 lights green. The information (interrupt or clearance, etc.) is evaluated and the state of the displays and outputs are shown. The display H1 indicates the state of the outputs and H2 indicates the state of the sensitivity. To guarantee the regular operation of the infrared amplifier, the sensitivity must be adjusted manually. For this, turn the potentiometer P3 from the left side to the right side until the green sensitivity indicator, H2, is lit constantly. As the potentiometer is adjusted to the right side, the amplifier will become less sensitive. For description of how the switching output works, see the table Switching logic. After adjustment, the sensitivity display serves as an indicator for the correct adjustment of the amplifier. After many work days the sensor heads polluted slowly. The sensitivity display H2 will begin to flash and eventually go out if the sensor heads become contaminated. When H2 is OFF for 2 seconds and H1 is ON, the alarm display H3 lights and the alarm output has 0 V (only OV580907). For optimal working conditions, the sensitivity must be increased or sensor heads must be cleaned. The switching ON and OFF delay is adjustable between 0...15 s using potentiometers P1 and P2 (only OV58x905, OV580907).

i If the sensitivity display H2 is not lit, the contact between the transmitter and receiver is interrupted, polluted, adjusted incorrectly, or the distance between the sensor heads is too far.

• Schaltlogik / Switching logic

Sichtverbindung Beam status	Schaltfunktion Switching mode	Zustandsanzeige H1 Switching indicator H1	Relaisausgang Relay output	Transistorausgang Transistor output
	hell light			0 V
	dunkel dark			24 V DC
	hell light			24 V DC
	dunkel dark			0 V

• Maßzeichnungen (in mm) / Dimensions (in mm)

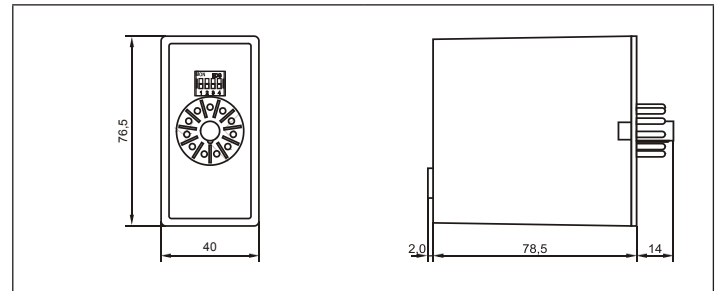

Technische Daten bei 20 °C	OV58...	Technical data at 20 °C (68 °F)
Betriebsspannung OV584...	230 V AC / 115 V AC / ± 10% / 4,1 VA	Supply power OV584...
Betriebsspannung OV580...	24 V DC / ± 20% / 2,0 W	Supply power OV580...
Messverfahren	moduliertes IR-Licht	modulated IR-light
max. Reichweite (Einweg)		Max. range (through beam)
Sender	Empfänger / Receiver	Empfänger / Receiver
OS1060..., 126001, 126003, 126020, 1360...	OE1263...	OE1060..., OE1260..., OE1360...
OS126008, 126026	20 m (66 ft)	25 m (82 ft)
OS1061..., 1263...	30 m (98 ft)	35 m (115 ft)
Sendefrequenz	50 m (164 ft)	70 m (230 ft)
Sendeleistung	3,5 kHz / 3,8 kHz / 4,0 kHz / 4,5 kHz (OV58x980: 3,5 kHz)	3,5 kHz / 3,8 kHz / 4,0 kHz / 4,5 kHz (OV58x980: 3,5 kHz)
Schaltfunktion bzw. Schaltverhalten	manuell	manual
Schaltverzögerung nur OV58x905, OV580907	hell / dunkel	light / dark
Grundleistung	0 ... 15 s	0 ... 15 s
Relaisausgang	high / low	high / low
max. Strombelastbarkeit	1 Wechsler	1 changeover
Schaltfrequenz	5 A / 230 V AC (24 V DC)	5 A / 230 V AC (24 V DC)
Transistorausgang	18 Hz (OV58x905, OV580907: 12 Hz)	18 Hz (OV58x905, OV580907: 12 Hz)
max. Schaltwerte OV584...	npn / pnp	npn / pnp
max. Schaltwerte OV580...	npn: 100 mA (30 V DC) / pnp: 5 mA (12 V DC)	npn: 100 mA (30 V DC) / pnp: 5 mA (12 V DC)
Schaltfrequenz	100 mA (30 V DC)	100 mA (30 V DC)
Alarmausgang	30 Hz (OV58x905, OV580907: 20 Hz)	30 Hz (OV58x905, OV580907: 20 Hz)
max. Schaltwerte OV584...	npn / pnp	npn / pnp
max. Schaltwerte OV580...	npn: 100 mA (30 V DC) / pnp: 5 mA (12V DC)	npn: 100 mA (30 V DC) / pnp: 5 mA (12V DC)
Testeingang außer OV58x980, OV580907	100 mA (30 V DC)	100 mA (30 V DC)
Gehäusewerkstoff	0...+30 V DC	0...+30 V DC
Schutzart	Kunststoff	Plastic
Anschluß	IP 40	IP 40
Betriebstemperatur	11-PIN DIN-Stecksockel	11-PIN DIN socket
Lagertemperatur	-25 °C ... + 60 °C (-13 °F ... +140 °F)	-25 °C ... + 60 °C (-13 °F ... +140 °F)
	-40 °C ... + 80 °C (-40 °F ... +176 °F)	-40 °C ... + 80 °C (-40 °F ... +176 °F)